


محل های جوشکاری شده

محل های جوشکاری شده

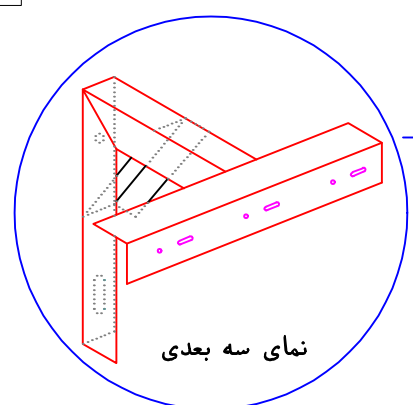

نمای سه بعدی

نما از کنار

نما از مقابل

سکوی سرکابل از نیش نمره ۵ با پوشش گالوانیزه گرم می باشد کلیه اندازه ها برحسب سانتی متر است استفاده از رنگ بجای روکش گالوانیزه مجاز نمی باشد برای ساخت سکو سرکابل می توان از کنسول نمره ۱٫۵ با روکش گالوانیزه گرم استفاده نمود ضخامت پوشش گالوانیزه بین ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون باشد پوشش گالوانیزه بر روی محلهای جوشکاری شده الزامی است

دستر استاندارد سازمان برنامه و بودجه	1 Set	نشریه ۱۹۵
مقیاس	تاریخ	پرونده
۸۸/۱۱/۱۷	base_steel_15	تصویب
کریم احمدی	علیمراد مرادی مجد	کنترل
حمید اشکانیان	حارث	نشریه ۱۹۵
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه		
معاونت مهندسی و برنامه ریزی		
سکوی سرکابل هوایی شبکه ۲۰ کیلو ولت		
صفحه	نگارش	
1	1	